


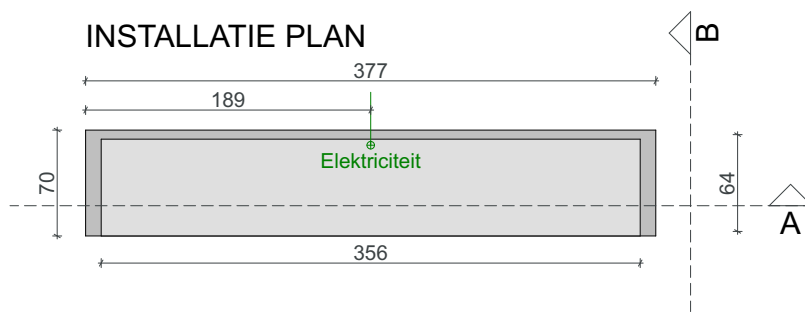

De elektriciteitsaansluiting moet zich in het midden van de lengte bevinden en op 20 cm van de rand van de betonnen vloerplaat.

- Voeding: 230 V
- Type kabel: EXVB 3G2.5 met een lengte van meer dan 2 meter, voorzien van een vrouwelijke connector met aarding (type E), geplaatst in een wachtbuis. De wachtbuis mag niet hoger komen dan de sokkel.
- Het pakketdistributiesysteem moet een eigen zekering van 16A hebben.