


Afwerking nieuwe toestand


De oude tapij wordt gereinigd en losse stukken verwijderd. Vervolgens worden EPS platen 12cm dikte aan-gebruikt en afgewerkt met siliconeharspleister. Minima-
male dikte is 14 cm. Op 40 cm boven het voetpad
worden XPS platen (10cm dikte) voorzien die 10 cm
onder het voetpad doorlopen. Daartegen komt een plank
in blauwe steen - hoogte 50cm / dikte 2cm. Totale
pakket is 18 cm dikte. R_d waarde EPS = $3,75 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 R_d waarde XPS 10cm = $2,8 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

2a.

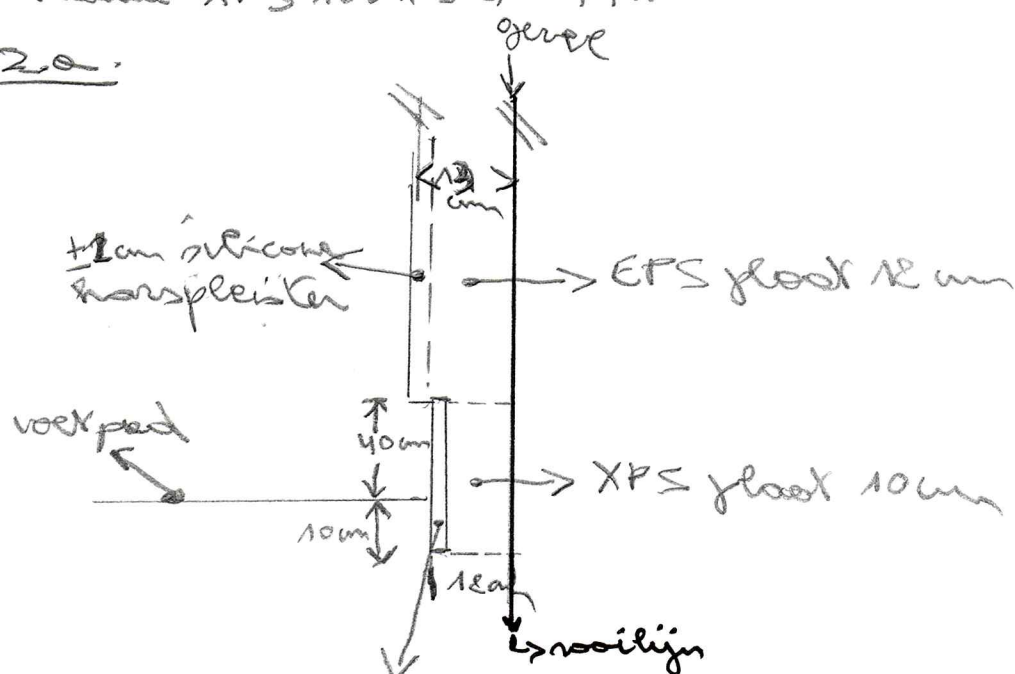

blauwe steen dikte 2 cm die 10cm onder
het voetpad doorloopt

b.a.: afwerking onderkant gevel

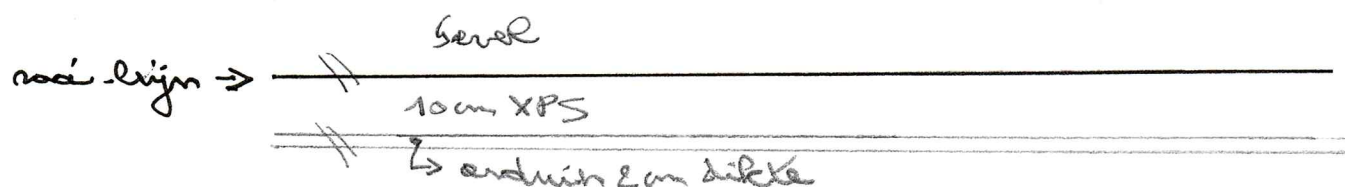

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**