

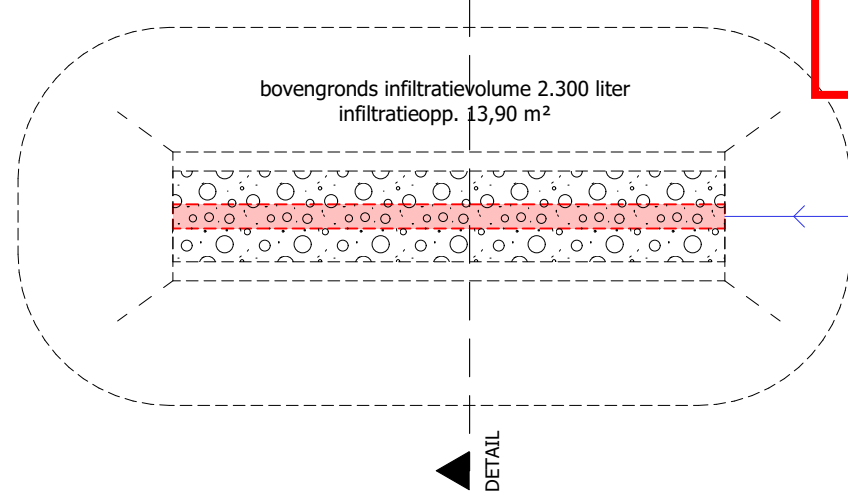
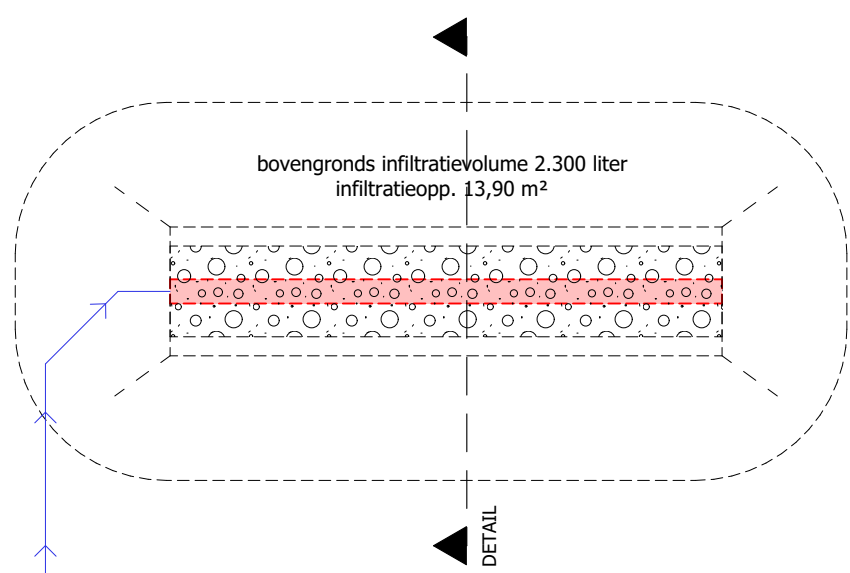




ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

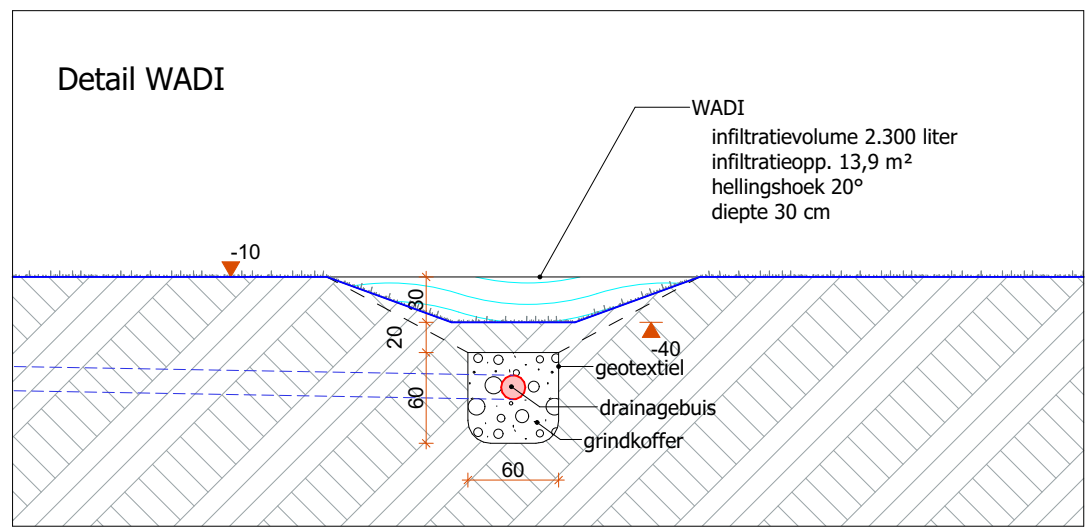

Er moet een bovengrondse infiltratievoorziening met een minimaal buffervolume van 2.455 l worden aangelegd.

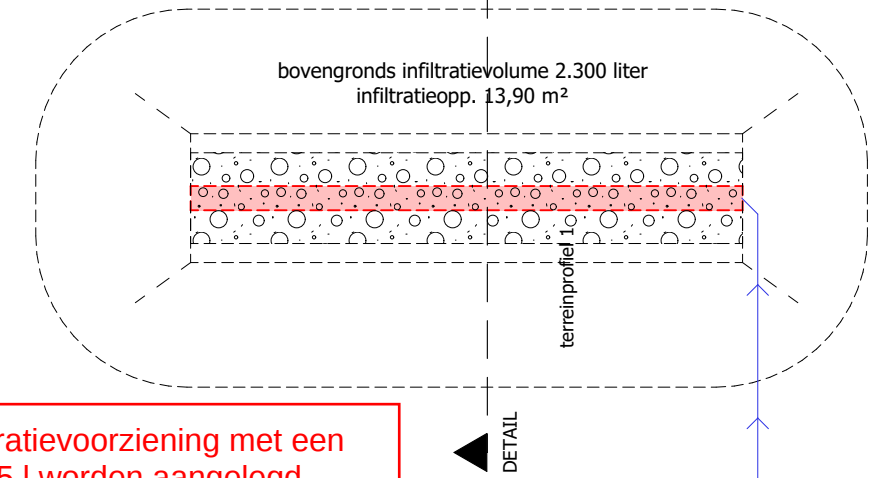


Totale horizontale dakoppervlakte: 104,4 m²
Aangesloten op rw-put: alle dakvlakken
Aftappunten regenwater:
- alle toiletten
- binnen- en buitendienstkranten
Te voorzien vanuit rw-put tot in technische kast:
wachtbuis, vuileiding, aanzuigleiding
Hydrofoorinstallatie ind. triplex filter, automatische
vulling of omschakeling

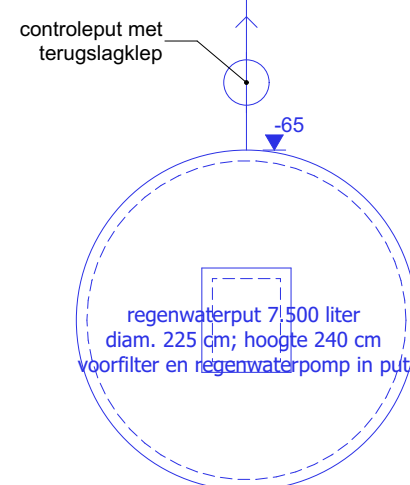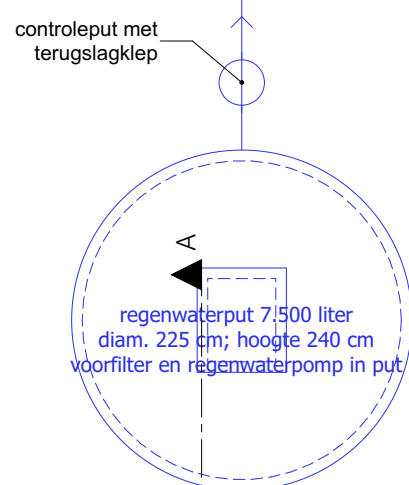

Totale horizontale dakoppervlakte: 96,3 m²
Aangesloten op rw-put: alle dakvlakken
Aftappunten regenwater:
- alle toiletten
- binnen- en buitendienstkranten
Te voorzien vanuit rw-put tot in technische kast:
wachtbuis, vuileiding, aanzuigleiding
Hydrofoorinstallatie ind. triplex filter, automatische
vulling of omschakeling

Totale horizontale dakoppervlakte: 96,3 m²
Aangesloten op rw-put: alle dakvlakken
Aftappunten regenwater:
- alle toiletten
- binnen- en buitendienstkranten
Te voorzien vanuit rw-put tot in technische kast:
wachtbuis, vuileiding, aanzuigleiding
Hydrofoorinstallatie ind. triplex filter, automatische
vulling of omschakeling

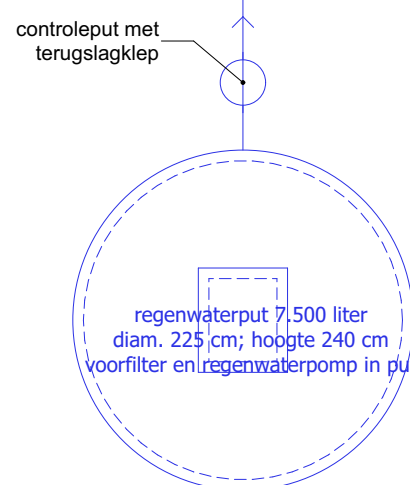

terras
infilteert op eigen terrein

terras
infilteert op eigen terrein

terras
infilteert op eigen terrein

