



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Jaarlijkse visuele controle van een noodgroep en test van de goede werking bij een spanningsonderbreking

Datum keuring: 04/07/2024
Inspecteur: Manuel T'jampens
Mentor:

Datum verslag: 04/07/2024
ID-label: VZW I-Mens
Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Tijgerstraat
Huisnummer: 12
Busnummer:
Postcode: 9000
Gemeente: Gent
Land: België

Eigenaar

Naam: VZW I-Mens
Straatnaam: Tramstraat
Huisnummer: 61
Busnummer:
Postcode: 9052
Gemeente: Gent
Land: België

Opdrachtgever

Naam contactpersoon: VZW I-Mens
Telefoon: 0492146869
Gsm nr. (SMS): +32 492 14 68 69

Installateur

Naam: -
BTW nr.: -
Telefoonnummer:
E-mail: -

KENMERKEN VAN DE NOODGROEP



Merk: Olympian

Bouwjaar: 2005

Type: GEP165

Dienstspanning: 400/230V

TECHNISCHE ONDERZOEKSCRITERIA

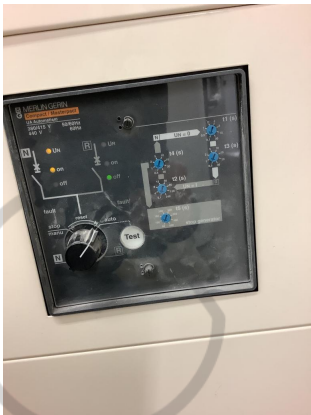
Ref.	Titel	OK	NOK	NVT	Opmerkingen	Foto
1	Bescherming van bewegende delen	☒	☐	☐		
2	Bescherming tegen brandwonden (uitlaat)	☒	☐	☐		
3	Mechanische bescherming van de batterijen	☒	☐	☐		
4	Veiligheidszone rond electrogeengroep (± 0,8 m)	☒	☐	☐		

5	Verluchting van lokaal	☒	☐	☐
6	Gebruiksaanwijzing van noodgroep	☒	☐	☐

Werkingstesten

8	Manuele start	☒	☐	☐
9	Werking noodstop	☒	☐	☐
10	Bij uitschakelen van de normal voedingsspanning start de noodgroep automatisch	☐	☒	☐

Geen toelating voor uitvoering van de test.



3. INBREUKEN, OPMERKINGEN EN NOTA'S

I. Het werd ons niet toegestaan de automatische omschakeling te testen.

BESLUIT

☒ Er werd(en) een (enkele) tekortkoming(en) vastgesteld t.o.v. het gekeurde toestel. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde tekortkoming(en). Indien van toepassing, is er rekening te houden met de gemaakte adviezen en opmerkingen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 6

Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Manuel T'jampens

De werknemer,

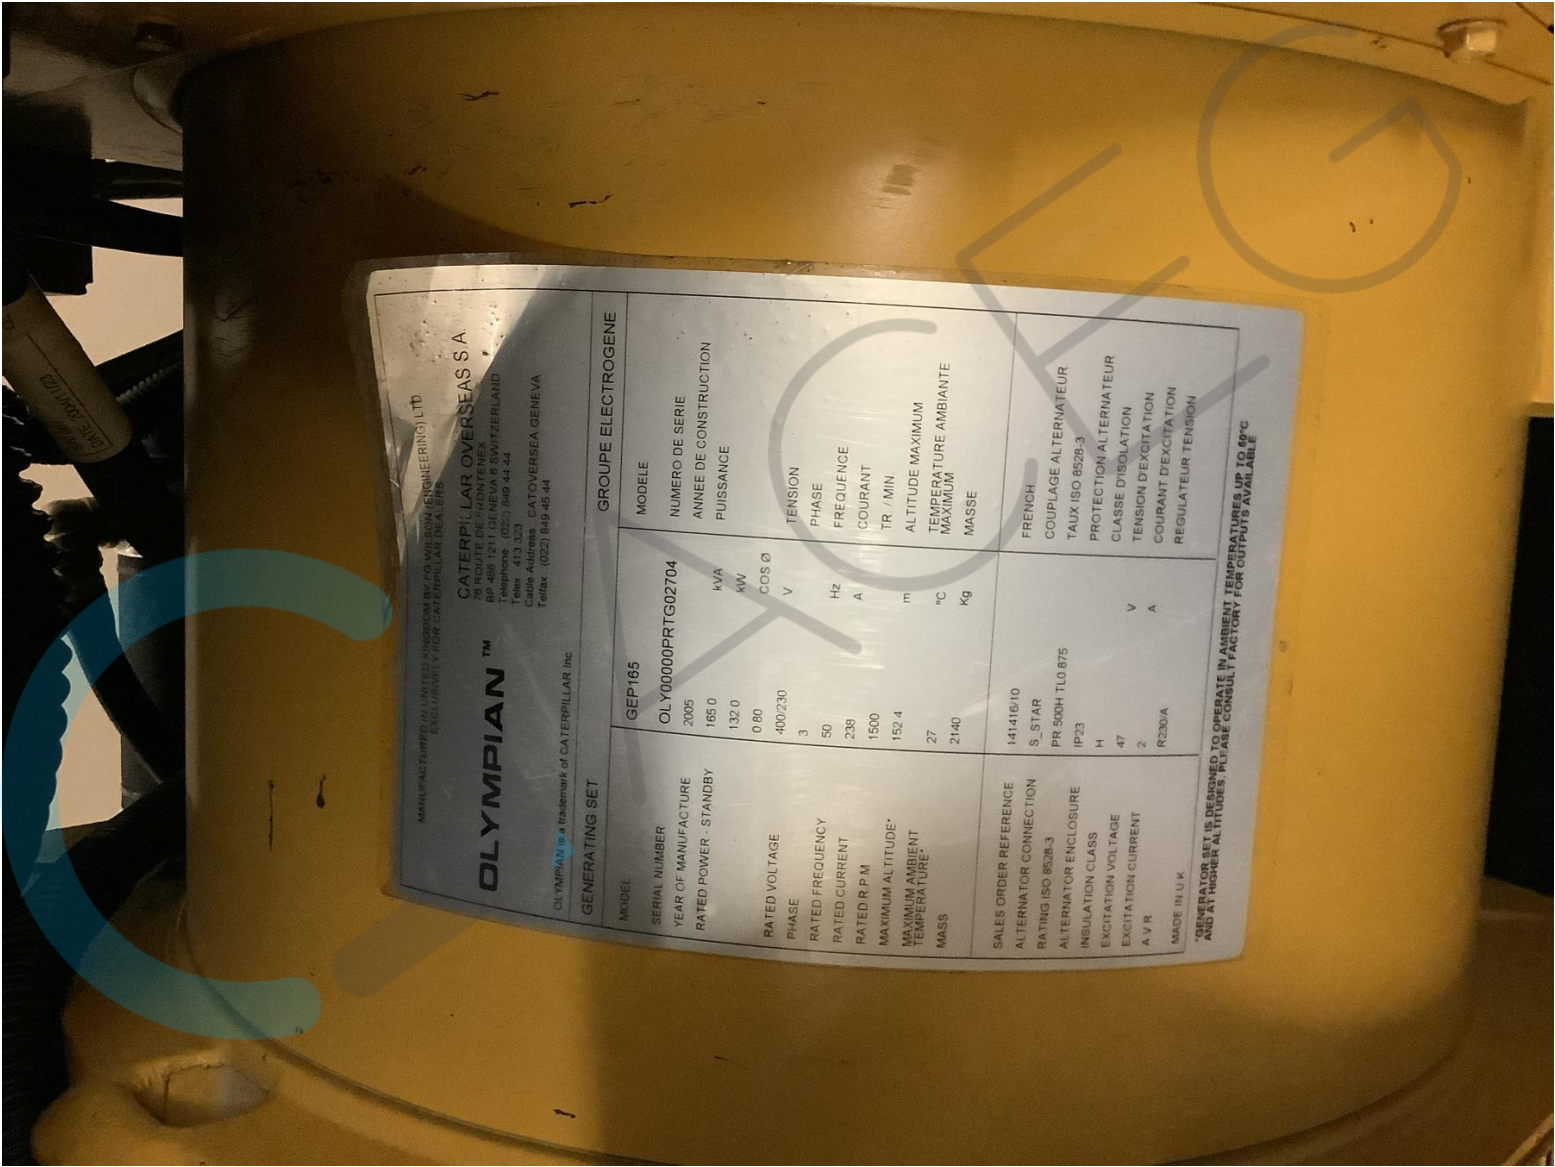

Manuel T'Jampens
ACEG VZW #135













EINDE VERSLAG

CHANCEEG