

Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) >

2025036195 FI15/27 campus Tweekerken/UFO tijdelijke vergunning (update april 2025)

[Toegangscontrole](#)

Berekening nummer # 116937

<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/5272a108-80c1-4965-b412-569863912a90>

Startdatum berekening

Einddatum berekening:

4-4-2025, 10:11:01


4-4-2025, 10:16:16

Impactscore vermeting: 0,000%

Impactscore verzuring: 0,000%

Impactscore vermeting/verzuring Nederland.: 0,000%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.

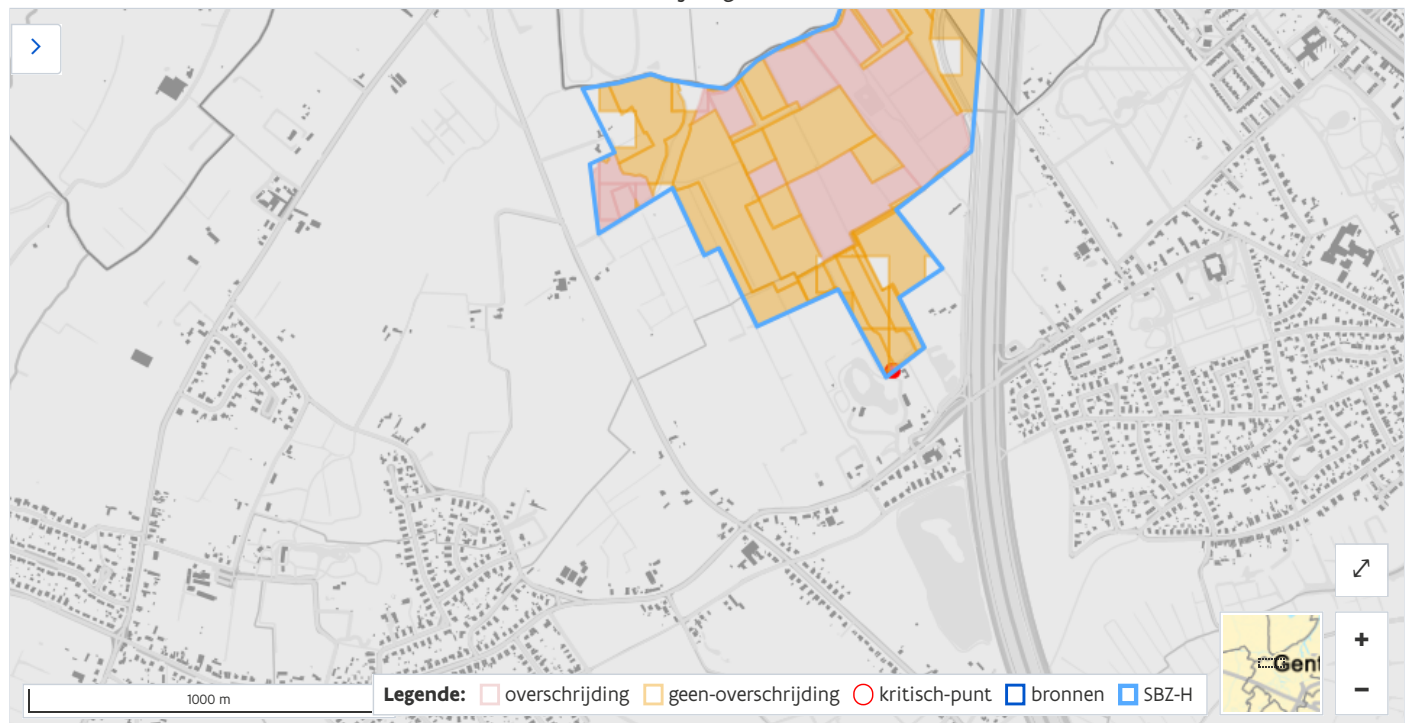

Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.

Om een berekening uit te voeren worden verschillende databronnen gecombineerd. Overzicht van de gebruikte datalagen en bijhorende versies:

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 18/10/2024. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Emissiegrenswaarden stookinstallaties	versie 01/01/2025
Habitats Vlaanderen	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 . Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2). Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie januari 2024 (natuurstreefbeelden).
IFDM	7.1
Meteojaar	2017
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS24 (gebaseerd op OPS 5.1.0.2) en de emissiecijfers van 2022 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale depositie van NHx en NOy bij elkaar opgeteld en bijtelling voor opgelost organisch stikstof (DON) van 150 mol/(ha-jaar) of 2,1 kg N/(ha-jaar). Verzuring: resultaten voor de totale depositie van NHx, NOy en SOx bij elkaar opgeteld, bijtelling voor halogeenzuren van 25 Zeq/(ha-jaar) voor zowel de droge- als de natte depositie en voor organische van 170 Zeq/(ha-jaar) voor de droge depositie en 60 Zeq/(ha-jaar) voor de natte depositie.

Bronnen en emissie – Nieuwe situatie

Overzicht



Stookinstallaties

HVAC.15.10.140.ALG.K1

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,3 m	500 Nm ³ /h	24 m	66,5 °C	X: 105049,79 Y: 192836,18 

NO_x SO₂
18,84 kg NO_x/jaar 4,4 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning
verkregen op 01-01-2008
Ingangsvermogen 0.02 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 125000 kWh/jaar

HVAC.27.09.100.001.K1

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,5 m	500 Nm ³ /h	12 m	124,2 °C	X: 105066,61 Y: 193008,08 

NO_x SO₂
6,7 kg NO_x/jaar 1,56 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning
verkregen op 09-09-2004
Ingangsvermogen 0.06 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 160000 MJ/jaar

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,5 m	500 Nm ³ /h	12 m	72,5 °C	X: 105049,66 Y: 192836,17 

NO_x SO₂
24,11 kg NO_x/jaar 5,63 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning
verkregen op 09-09-2004
Ingangsvermogen 0.06 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 160000 kWh/jaar

HVAC.15.06.130.002.K1**Ventilatieopening(en)**

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,3 m	500 Nm ³ /h	15 m	50,5 °C	X: 104973,97 Y: 192705,14 

NO_x SO₂
10,05 kg NO_x/jaar 4,4 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning
verkregen op 01-01-2013
Ingangsvermogen 0.17 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 125000 kWh/jaar

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,3 m	500 Nm ³ /h	15 m	55,2 °C	X: 104973,59 Y: 192705,39 

NO_x SO₂
2,79 kg NO_x/jaar 1,22 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning 01-01-2013
verkregen op
Ingangsvermogen 0.17 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 125000 MJ/jaar

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be

