




Veiligheidssysteem	Ref. VOT3 I006 Revisie 2
Instructiekaart	Repertorium VOT3 R01B Blz. 1 uit 2
Onderhoud van de filters	Niet gecontroleerde afdruk van 26/11/2024

Doelstelling



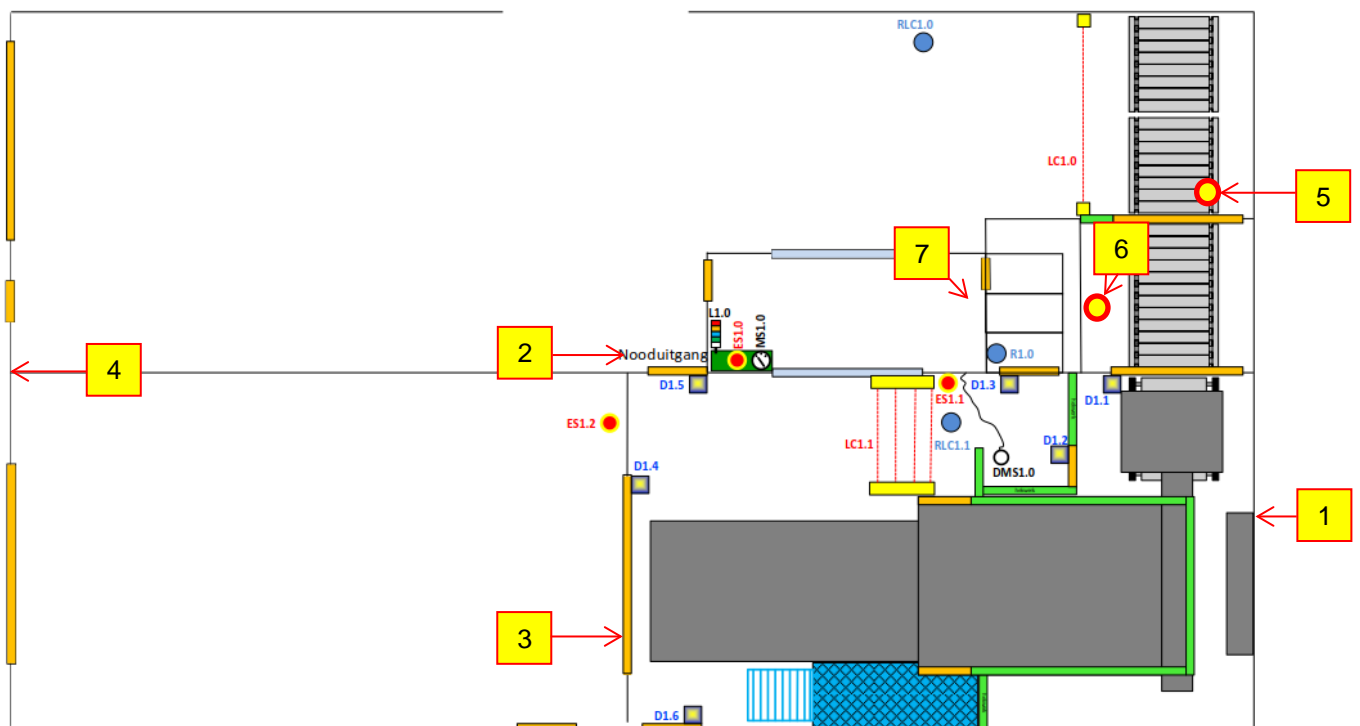


Het doel van deze instructiekaart is om duidelijk overzicht te geven van de filters, hun locaties en frequenties van visuele controle en vervanging van onderdelen weer te geven. Deze vastgelegde frequenties zijn van belang voor het verzekeren van hun efficiëntie, zoals beschreven in de wetgeving Codex, boek VI, titel 3. In de zone is er een continue monitoring van het onderdrukstelsel voorzien, waarbij de verantwoordelijke een automatische melding krijgt bij verminderde prestatie (= verzadiging van de filters) zodat tijdig de nodige maatregelen kunnen genomen worden.



Locatie	Foto	Filtertype	Frequentie	Visuele controle	Vervangen
1		Voorfilter	Bij betreding of maandelijks	X	
			Kwartaal		X
		Hepa filter	Kwartaal	X	
			Jaarlijks		X
2		Voorfilter	Bij betreding of maandelijks	X	
			Maandelijks		X

Datum	Vorbereid door	Nagezien door		Goedgekeurd door	
Revisie		Initialen	Handtekening	Initialen	Handtekening
5/01/2024	NVDR	NVDR		NC	
2					

Veiligheidssysteem	Ref. VOT3 I006 Revisie 2
Instructiekaart	Repertorium VOT3 R01B Blz. 2 uit 2
Onderhoud van de filters	Niet gecontroleerde afdruk van 26/11/2024

Locatie	Foto	Filtertype	Frequentie	Visuele controle	Vervangen
3		Voorfilter	Bij betreding of maandelijks	X	
			Maandelijks		X
4		Voorfilter	Bij betreding of maandelijks	X	
			Maandelijks		X
5		Hepa filter	Maandelijks	X	
			Kwartaal		X
6		Hepa filter	Maandelijks	X	
			Kwartaal		X
7		Waterfilters	Maandelijks	X	
			Kwartaal		X

Vervangen filters wordt geregistreerd in het register: VOT3 RE 03