


## Addendum C1 – Voorwerp van de aanvraag

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de infrastructuurwerken, nl. aanleg van riolering en collector in de volgende straten gelegen in de gemeente Oostakker (deelgemeente van Gent):

- Goedlevenstraat;
- Romain Clausstraat;
- Edgard Tinelstraat
- Maalderijstraat

Het project ligt volledig op openbaar domein en is momenteel voorzien van een gemengd rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater samenkomt. Voor het project zal circa 1600 m gescheiden riolering worden aangelegd, DWA en RWA met variabele diameter 250 tot 1000 mm. Hierbij zal ook een collector en 4 overlagen worden geplaatst. De riolering wordt aangelegd op een diepte variërend van 1,5 tot 3m (bok).

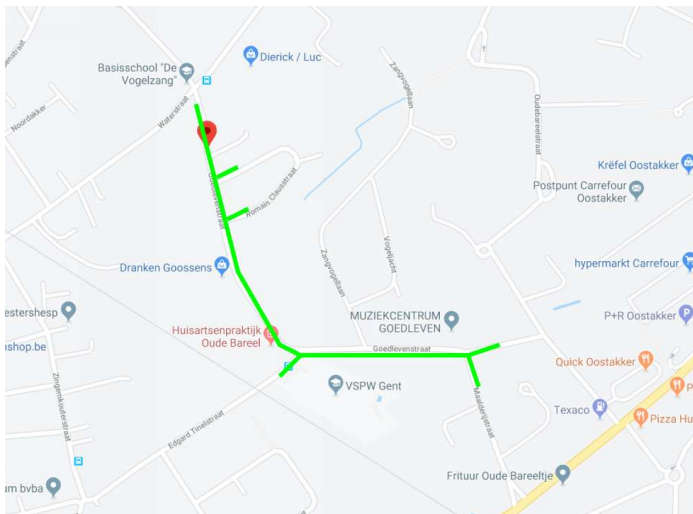

Figuur 1: Projectgebied

Voorliggende aanvraag bevat uitsluitend een milieuluk met betrekking tot de aanlegfase. In overeenkomst met het Stad Gent omvat deze aanvraag geen stedenbouwkundig luik, conform het besluit d.d. 16/07/2010 **Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van [stedenbouwkundige] handelingen waarvoor geen [omgevingsvergunning]** artikel 10.

### Ingedeelde inrichtingen en activiteiten

Zoals vermeld bevat de aangevraagde IIOA betreft uitsluitend een aanlegfase:

- IIOA enkel behorende tot aanlegfase: aanvraag voor bepaalde duur, met name duurtijd van de werken.

### Bemaling (Rubriek 53)

In kader van realisatie van de genoemde infrastructuurwerken is een bemaling noodzakelijk:

- Tijdens de aanlegfase wordt een bemaling uitgevoerd onder rubriek 53.2.2°b)1°, het betreft een klasse 3 bemaling, waar de verlaging van het grondwater niet dieper dan 4 m-mv is.

Voor de details van de bemalingen wordt verwezen naar de Verantwoordingsnota Stabiliteit (in dit dossier, **bemalingsnota, §8 van de nota**) toegevoegd als bijlage bij deze aanvraag. Gezien er binnen de invloedstraal van de bemalingen geen VEN-, IVON gebied, Vogel- en Habitatrichtlijngebied aanwezig is dient er **geen Verscherpte natuurtoets** en **geen Passende Beoordeling** opgesteld te worden voor voorliggend project.

### Samenstelling van een dossier voor een omgevingsvergunning of melding:

Het hoofdformulier verwijst naar addenda. U hoeft alleen de addenda toe te voegen die zijn aangegeven in het hoofdformulier.

### **Afvalwater (Rubriek 3)**

Op basis van de evaluatie in de bemalingsnota is het aangewezen om afwijkende lozingsnormen aan te vragen. Er wordt hiervoor een voorstel voor normen gedaan. Op basis van de uitgevoerde evaluatie in de bemalingsnota wordt gesteld dat een voorafgaande zuivering niet nodig is.

- Rubriek 3.4.2° (klasse 2) gezien er geen zuivering noodzakelijk is. De lozing vindt plaats via 1 lozingspunt. (Zie Addendum R3 - Lozing van afvalwater en koelwater).

De Wezertool is enkel bedoeld voor lozingen afkomstig van bemalingen met een duur van meer dan 6 maanden én een maximum debiet van meer dan 2500 m³/dag. In dit project wordt de drempel van 2.500 m³/dag niet overschreden omwille van het gefaseerd uitvoeren van de bemaling.

De lozing van het bemalingswater (via het lozingspunt), zal niet gebeuren via een meetgoot of debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur. De controle van de kwaliteit van het geloosde bemalingswater gebeurt aan de hand van schepstalen of aftapkranen. Hiertoe moet het lozingspunt van bemalingswater voorzien worden van een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. De bronbemalingspompen zullen uitgerust worden met debietmeters conform de wettelijke voorschriften terzake.

### **Afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM**

Ten gevolge van de aanwezigheid van bodemverontreinigingen in de omgeving worden er bijkomende bijzondere lozingsnormen aangevraagd voor die parameters die potentieel worden aangetrokken door de geplande bemaling (details, zie bemalingsnota). Deze worden beschreven in '*Addendum R3B - Lozing van bedrijfsafvalwater*'

### **MER-plicht**

Voor realisatie van voorliggend project zal onder andere een bemaling uitgevoerd worden. De aangevraagde activiteiten van voorliggende aanvragen vallen onder bijlage 3 van het MER-besluit (2004):

- Rubriek 10. J): "werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn opgenomen in bijlage I of II"

Bijgevolg werd in kader van voorliggende aanvraag een project m.e.r.-screening opgesteld. Alle mogelijke effecten worden beschreven in de E-addenda, toegevoegd als bijlage bij deze aanvraag.

### **Te volgen procedure**

Voor voorliggende aanvraag wordt een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend met enkel een milieu-luik (IIOA). Voor de termijn van de vergunning wordt verwezen naar het Addendum F3.

Het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd komt niet voor op de Vlaamse of Provinciale lijst. De aanvraag betreft m.a.w. een gemeentelijk project omwille van de aanvraag van een klasse 2 VLAREM II rubriek en wordt ingediend bij de Gemeente Gent als vergunningverlenende overheid.

### **Samenstelling van een dossier voor een omgevingsvergunning of melding:**

Het hoofdformulier verwijst naar addenda. U hoeft alleen de addenda toe te voegen die zijn aangegeven in het hoofdformulier.