

Geachte,

Betreffende uw negatief advies betreffende omgevingsvergunningsaanvraag OMV-loket 2024118729, uw kenmerk 061597-010/KH/2025 onderstaand enkele verduidelijkingen:


Het is niet duidelijk of er voldoende reddingsladders of -trappen aanwezig zijn om te voldoen aan VLAREM artikel 5.17.4.3.6§6.


In een nieuwe projectversie werd ook voor de brandweer een inplantingsplan toegevoegd waarop de locaties van de reddingsladders of -trappen zijn aanguid, zodat voldaan is aan de bepalingen van VLAREM artikel 5.17.4.3.6§6.

Er wordt niet voldaan aan VLAREM artikel 5.17.4.3.8. Ook is niet duidelijk of de tanks/houders dubbelwandig zijn.

Het betreft geïsoleerde tanks, waarbij de ringmantel ter bescherming van de isolatie ook beschouwd kan worden als een gelijkwaardige afscherming die ervoor zorgt dat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terecht komt. Op deze manier kan er dus afgeweken worden van de verplichting dat de afstand tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping ten minste de heft van de hoogte van de houders moet zijn. Dezelfde methodiek werd voorzien in het vergunde tanken ark.

Onderstaande foto's van de opbouw zijn toegevoegd ter verduidelijking.

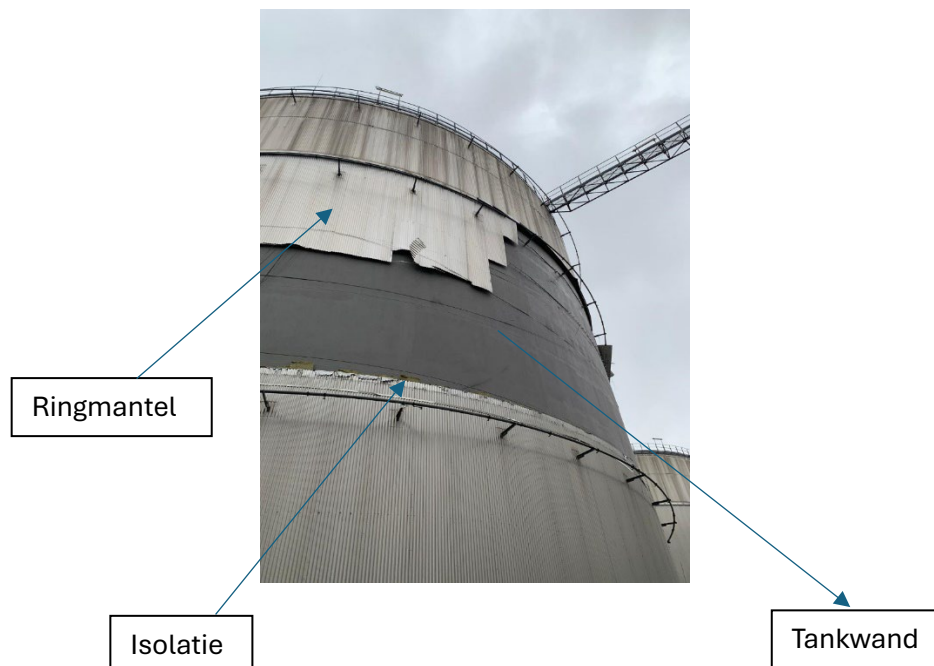

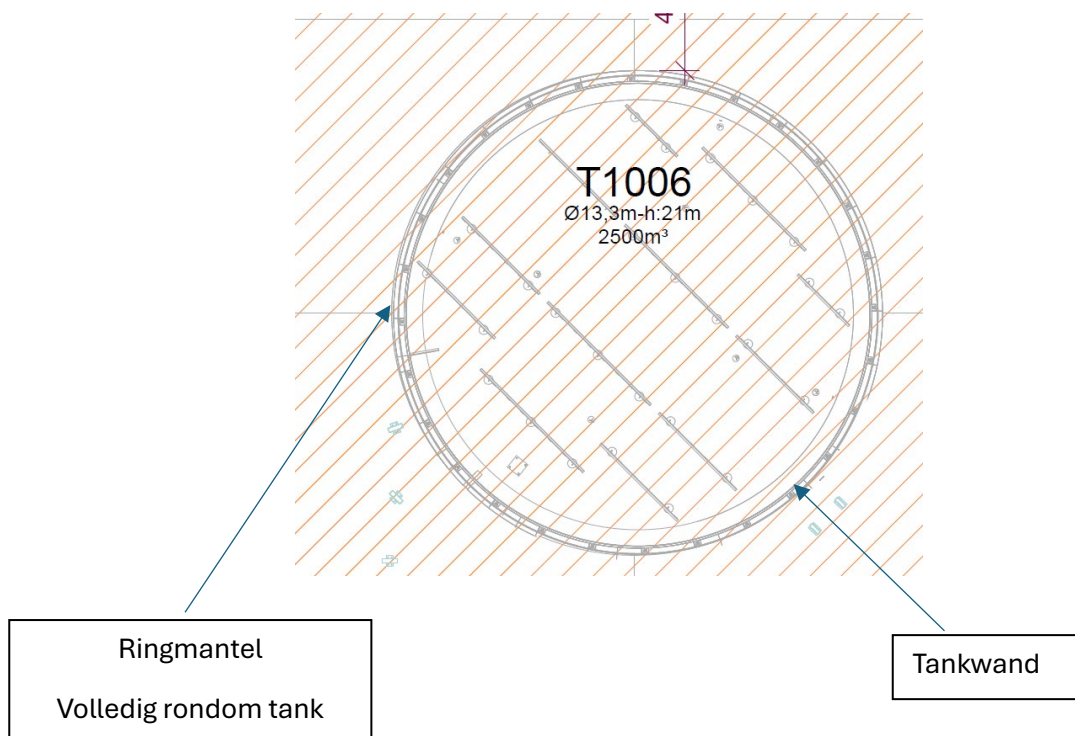

Strijdig met Codex welzijn op het werk Art. III.5-4

Als deskundige zal een door de Vlaamse overheid – departement Omgeving erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen aangesteld worden.

Tankenparkenrichtlijn

U verwijst tevens naar de tankenparkenrichtlijn, zoals opgenomen in de vergunningsaanvraag wenst SEA-Tank Terminal NV STT het tankenpark te vergunnen voor de opslag van alle productcategorieën met een vlampunt groter dan 100°C, hiervoor zullen de tanks dus ook verwarmd en geïsoleerd worden. Echter de producten worden niet verwarmd tot een temperatuur die geen 20°C onder het vlampunt blijft. De maximale temperatuur waartoe producten opgewarmd kunnen worden bedraagt 70°C. De tankenparkenrichtlijn is dus niet van toepassing aangezien deze voorschriften van toepassing zijn voor producten met een vlampunt lager dan of gelijk aan 100°C en voor stoffen met een vlampunt >100°C indien deze stoffen verwarmd worden opgeslagen bij een temperatuur die geen 20°C onder het vlampunt blijft.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groeten,

Wouter De Coninck