

Addendum E7 Risico op zware ongevallen of rampen


Voeg de gegevens als bijlage E7 bij het formulier.

1 Beschrijf de risico's op zware ongevallen of rampen, met inbegrip van de brandveiligheid, ten gevolge van deze aanvraag.

De site betreft zelf geen Seveso-inrichting, maar ligt naast een hoge drempel Seveso-inrichting (Gadot Belgium - zie onderstaande figuur).

De op- en overgeslagen producten in de loods betreffen grondstoffen voor de bouwstoffenindustrie. De goederen hebben een minerale samenstelling en zijn niet te aanzien als brandbaar. De goederen zijn inert omwille van hun samenstelling en toepassingsgebied (bouw). De stoffen zijn stabiel en reageren niet met de omgeving. Er kan dan ook besloten worden dat voorliggende aanvraag geen invloed heeft op risico's op zware ongevallen of rampen en geen impact heeft op brandveiligheid.

Verder heeft het project ook geen invloed op de risico's bij een calamiteit van de nabijgelegen hoge drempel Seveso site.

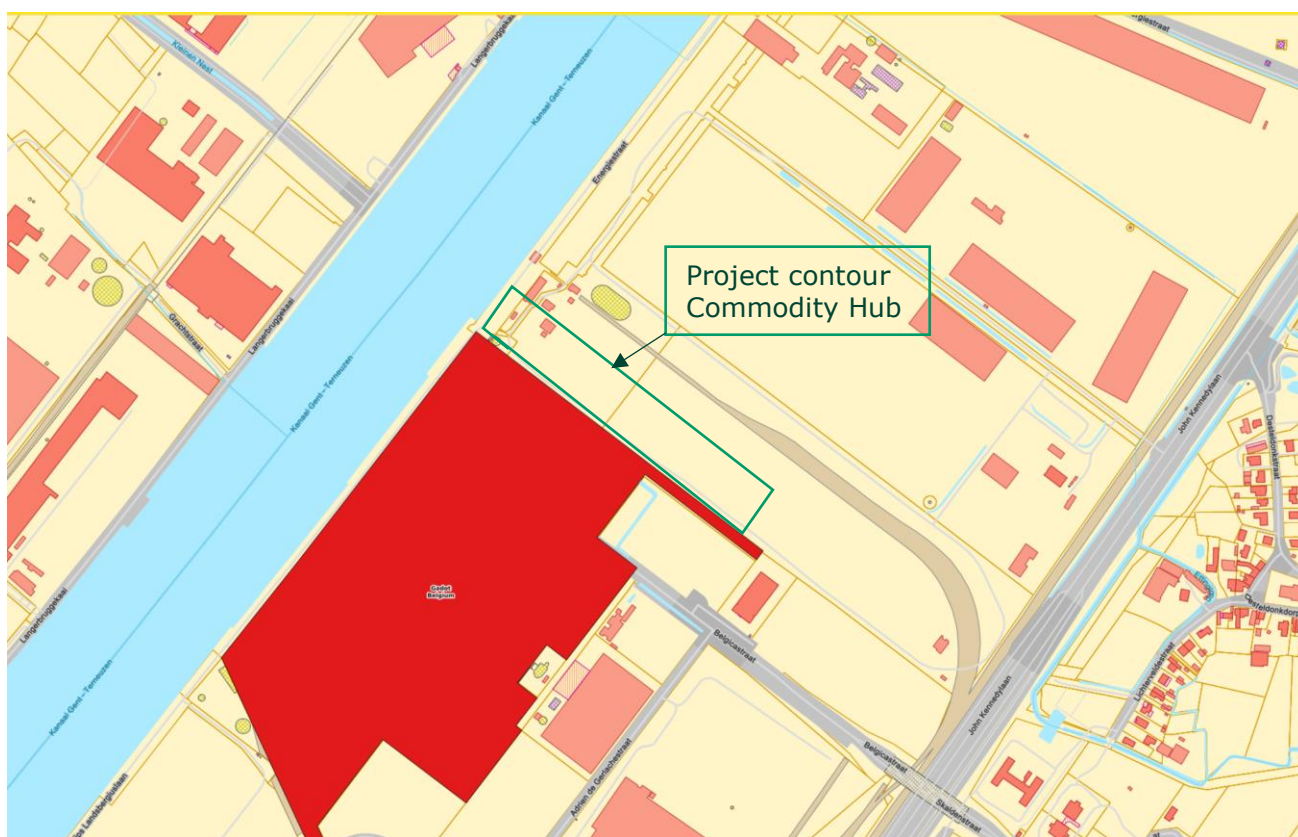

Figuur 1 Ligging SEVESO-inrichtingen ten opzichte van exploitatie GCT

2 Geef de maatregelen die worden ingezet om de risico's op zware ongevallen of rampen te voorkomen of te beperken.

De goede werking van de toestellen en de aanwezige machines wordt op regelmatige basis gecontroleerd en onderhouden. Een onderhoudsplan is vastgelegd. De toestellen en de elektrische installaties worden ook volgens de nodige wettelijke frequentie onderzocht door een keuringsinstantie. Er is een preventie- en veiligheidsbeleid. De inrichting is voorzien van voldoende blustoestellen en haspels. De brandblusvoorzieningen worden tenminste jaarlijks extern gekeurd.

De opslag van gevaarlijke producten wordt voorzien op daarvoor bestemde opslagplaatsen.

De opslag voldoet aan de vigerende wetgeving. Vloeistoffen worden steeds op een inkuiping geplaatst en de gasopslag wordt voorzien in een open opslaglocatie (kooien die ontoegankelijk voor derden zijn). Er wordt rekening gehouden met de geldende afstandsregels en de producten (incl. opslaglocaties) worden duidelijk aangeduid met de nodige pictogrammen. De correcte opslag wordt periodiek geëvalueerd door een milieurondgang op de site (zowel intern door GCT als extern door Wiels i.k.v. milieucoördinatie).

					
Groep 1 Ontvlambaar Butaan/propaan Acetyleen		Groep 4 Inert Argon Stikstof Sagox		Groep 3 Oxiderend Zuurstof	
		2 meter 			
Aanduiding:	Aanduiding:	Aanduiding:	Aanduiding:	Aanduiding:	Aanduiding:
volle flessen	lege flessen	volle flessen	lege flessen	volle flessen	lege flessen

Op het terrein wordt o.a. een aantal goederen op- en overgeslagen die gevoelig zijn aan broei en brand (bv. kolen en aanverwanten). De grondstoffen voor de bouwstoffenindustrie zijn dit niet.

Volgende niet limitatieve maatregelen/middelen zijn ter beschikking in het kader van branddetectie en eventuele brandbestrijding:

- De site is voortdurend bereikbaar voor de hulpdiensten.
- Er geldt een rookverbod op de site waardoor deze ontstekingsbron reeds wordt geëlimineerd.
- De opslaghoppen zijn gelegen op voldoende afstand van eventuele andere brandbare producten.
- Er zijn steeds wielladers en kranen ter beschikking voor de opslaghoop uit te rijden/te verplaatsen in geval van een incident - .
- Er is een sproeiwagen aanwezig op de site dat steeds kan ingezet worden.
- De opslag ligt aan & rond het kanaal. Er is in het geval van een brandweerinterventie steeds water ter beschikking om te blussen.
- Het bluswater dat vrijkomt kan gebufferd worden in het rioleringsstelsel + in de waterbuffer van de WZI. Het verontreinigd water kan afgevoerd of gezuiverd worden in de waterzuiveringsinstallatie.
- Tijdens operationele werkzaamheden is er steeds een verhoogde waakzaamheid door de werknemers die aanwezig zijn op de site. In het bijzonder heeft de foreman een verantwoordelijkheid om verhoogde waakzaamheid te hebben voor abnormaliteiten.

3 Wenst u een relevante veiligheidsstudie toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

☐ ja. Voeg die studie als bijlage E7bis bij het formulier.

☒ nee

4 Als er een advies van de brandweer is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag, voegt u dat advies als bijlage E7ter bij het formulier.

^o **Motiveer waarom het risico op zware ongevallen of rampen al dan niet aanzienlijk is.**

5 Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.

Er kan besloten worden dat voorliggende aanvraag geen invloed heeft op risico's op zware ongevallen of rampen en geen impact heeft op brandveiligheid. Op de site worden voldoende maatregelen genomen om te besluiten dat het risico op zware ongevallen of rampen niet aanzienlijk is.
