

Addendum E3 Effecten op het watersysteem

Voeg de gegevens als bijlage E3 bij het formulier.

1 Beschrijf de maatregelen die genomen worden met betrekking tot preventie van vervuiling van het afstromende hemelwater:

- de voorzorgsmaatregelen om verontreiniging van hemelwater te voorkomen, zoals het leggen van afsluitbare leidingen, het voorzien in calamiteitenbekkens en aftakkingen naar de (openbare) afvalwaterriool;
- maatregelen ter beperking van de verharde oppervlakte waarvoor geldt dat het hemelwater door contact met de verharde oppervlakte dermate vervuild wordt dat het als bedrijfsafvalwater beschouwd moet worden, overeenkomstig de bepalingen van titel II van het VLAREM;
- de behandelingstechnieken (bijvoorbeeld KWS-afscheider, zandfilter);
- welke maatregelen er nog genomen kunnen worden of de redenen waarom het overeenkomstig de beste beschikbare technieken niet mogelijk is om bijkomende maatregelen te nemen.

Wat betreft het stallen van materieel, wordt op de site in twee zones gewerkt. De keuze van zone gebeurt op basis van kans op olie lekkage. Zo is er een onderscheid tussen:

- **Zone 'KWS'**
Bestemd voor het stallen van materieel met hogere kans op lekkage van olie bv. bulls, kranen, oliehoudende grijpers... De afwatering van de zone is aangesloten op KWS-afscheider met coalescentiefilter.
- **Zone 'Geen KWS'**
Bestemd voor het stockeren van materieel die geen of mindere kans heeft op lekkage bv. grijpers, dienstvoertuigen...

Het onderscheid tussen afwatering van de zones is ter plaatse aangeduid op de site zodanig dat steeds duidelijk is welke verharding afwatert richting KWS en wat niet (zie onderstaande foto).



Op de site zijn mobiele spillkits met absorberende korrels beschikbaar. Regelmatige inspecties zorgen ervoor dat eventuele spills snel worden opgemerkt en opgeruimd.

Alle bedrijfsafvalwaterstromen passeren steeds via een slibvang en een KWS met coalescentiefilter vooraleer geloosd te worden op oppervlaktewater via de openbare riolering.

2 Beschrijf andere effecten, zoals mogelijke bronnen van emissies naar of verstoringen van het watersysteem en de genomen maatregelen om de effecten te beperken.


Hou daarbij ook rekening met de overstromingsgevoeligheid van het terrein en beschrijf desgevallend maatregelen die genomen worden om schadelijke effecten tijdens een overstroming te beperken. Daarbij ook rekening met de overstromingsgevoeligheid van het terrein en beschrijf desgevallend maatregelen die genomen worden om schadelijke effecten tijdens een overstroming te beperken.

Als de effecten van een activiteit of inrichting op het watersysteem worden besproken in het daarmee samenhangende addendum (R-addendum), kunt u voor het invullen van deze vraag verwijzen naar dat addendum, voor zover de effecten daar beschreven zijn.

Voor de gegevens met betrekking tot de gewestelijke hemelwaterverordening, overstromingsgevoeligheid en machtigingen voor werken aan de waterloop kan verwezen worden naar addendum B25 Water, als dat toegevoegd is.


De site was niet gelegen in mogelijks, noch in effectief overstromingsgevoelig gebied. De mogelijke en effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn echter niet meer van toepassing sedert 01 januari 2023.

Op volgende kaart is te zien dat de site niet is gelegen in overstromingsgebied pluviaal:

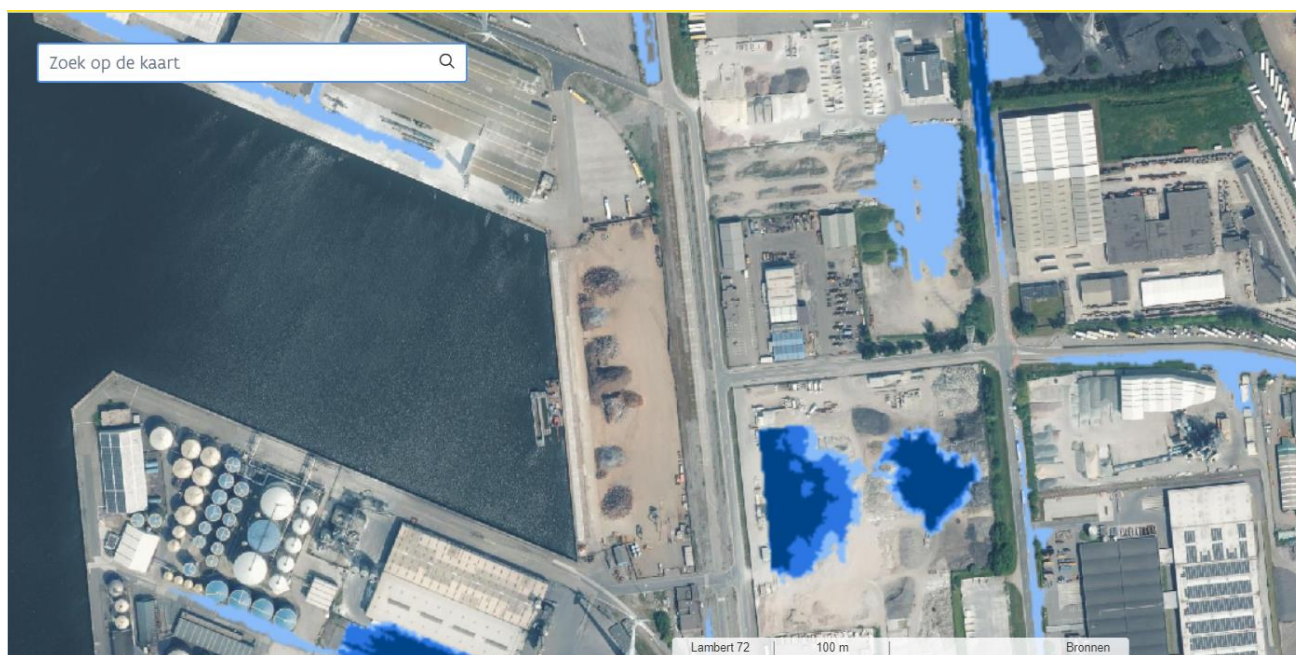


Figuur 1: Ligging van de exploitatie volgens de pluviale overstromingsgevoelige gebieden (bron: Geopunt)

Op volgende kaart is te zien dat de site niet is gelegen in overstromingsgebied fluviaal:

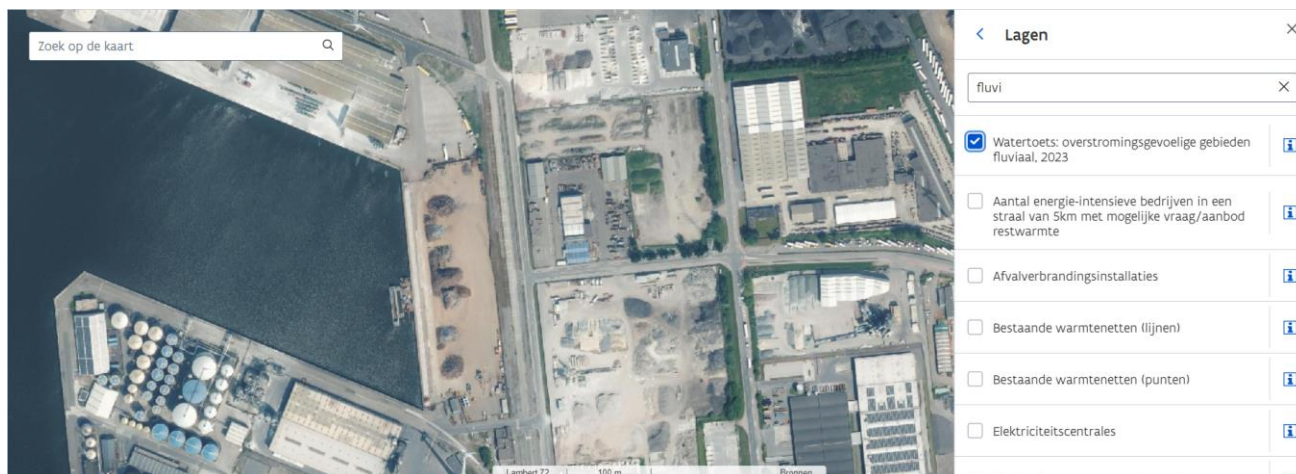

Figuur 2: Ligging van de exploitatie volgens de fluviale overstromingsgevoelige gebieden (bron: Geopunt)

De site is niet gelegen in overstromingsgebied vanuit zee, dit evident omwille van de ligging.

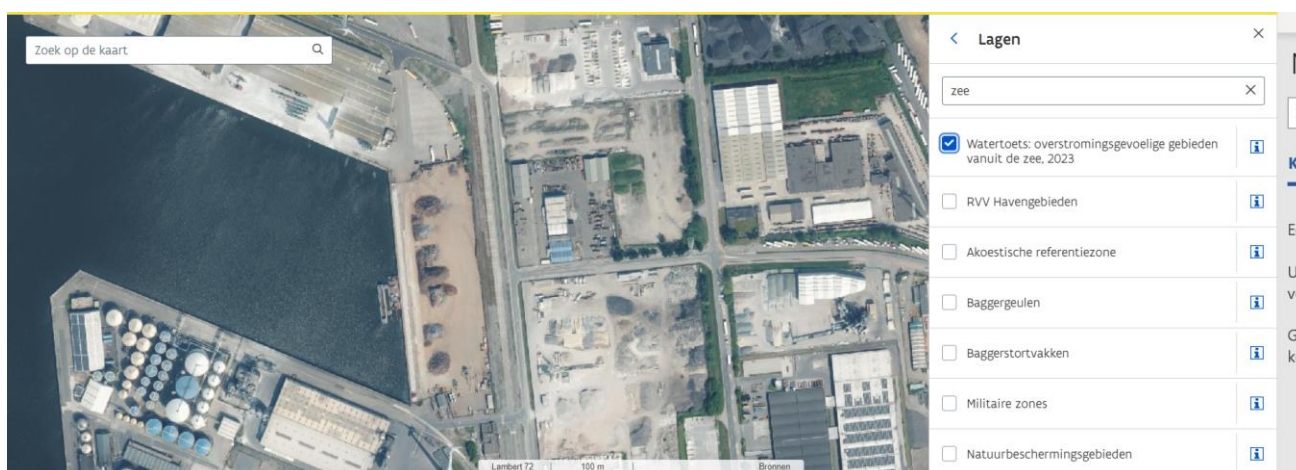

Figuur 3: Ligging van de exploitatie volgens overstromingen vanuit de zee (bron: Geopunt)

⁰
³ **Motiveer waarom de effecten van het project op het watersysteem al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht aan effecten op menselijke gezondheid.**

Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).

Ook de mogelijke effecten van het project ten gevolge van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient mee in rekening te worden gebracht.

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.

Niet van toepassing, volgens het MER-besluit van 2004 zijn geen MER-plichtige activiteiten van toepassing. De nodige maatregelen i.k.v. behandelen van spills worden genomen. Met voorliggende aanvraag worden er dan ook geen aanzienlijk effect op het watersysteem verwacht.