


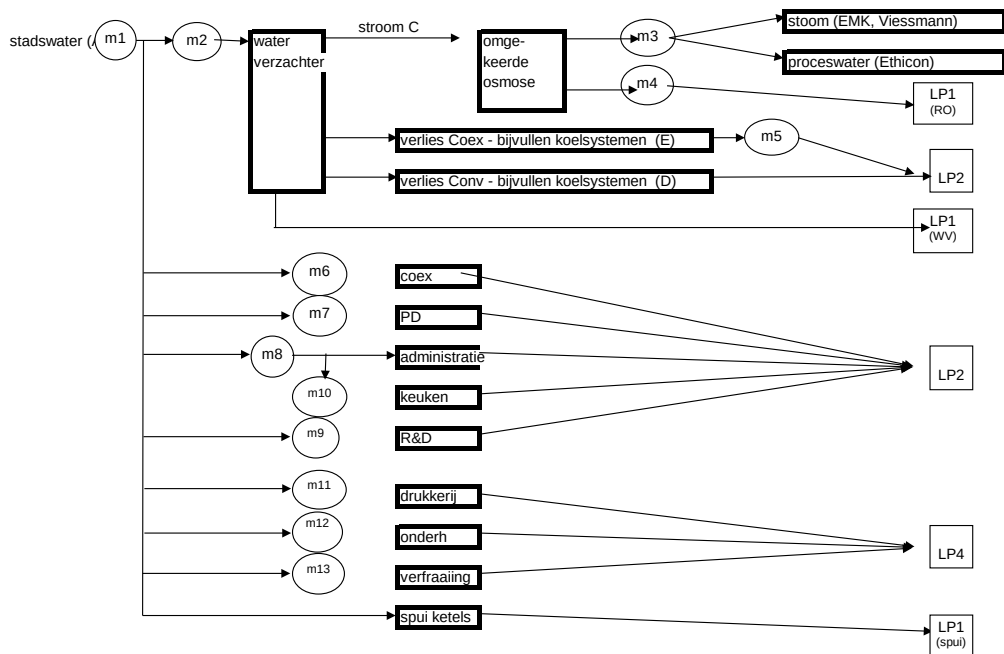

cijfers in m³

tellerstanden / berekeningen:

	dec/23	dec/24	verbruik	
m1	20453	35806	15353	
m2	7347	17500	10153	
Stroom C	64127	68812	4685	uit 'demiwater 20..'
m3				berekening: m3 = Stroom C x 0,7
m4				berekening (spui, 30 % van Stroom C)
m5	3154	3178	24	uit 'demiwater 20..'
m6	39569	39910	341	
m7				berekening (m1 - alle andere metingen)
m8	2245	2662	417	
m9	6113	305	167	teller 2 maal vervangen
m10	3125	78	245	teller 2 maal vervangen
m11				berekening van de tellers Rolsnijdienst+(Oude Drukkerij-Onderhoud)+Solventpark
Rolsnijd.	867	1113	246	
Oude Dr.	6357	7789	1432	
Onderhoud	28370	28573	203	
Solventpark	895	917	22	
			1497	
m12	28370	28573	203	
m13	29375	30778	1403	
spui ketels wordt ingeschat op			60 m³	(zie waterbalansen van vorige jaren)
stroom D	2 m³/maand		24	

LP1 (wv): m2 - stroom C - stroom E - stroom D 5420

LP1:	industrieel afvalwater naar Schelde = LP1 (RO) + LP1 (WV) + LP1 (spui) 6885,5 (-71 m³) = 6815 m³
LP2:	gezuiverd sanitair afvalwater + regenwater naar riolering Ottergemsesteenweg Zuid = coex + personeelsdienst + administratie + R&D + keuken + E + D 2085 (-71 m³) = 2014 m³
LP4:	gezuiverd sanitair afvalwater + regenwater naar Schelde = drukkerij + onderhoud + verfraaiing 3103 m³

- A via tellerstand 15353
- A facturatie Farys 15495
verschil: 142

verschil van 142 m³ dat gelijk verdeeld wordt over LP2 en LP4 om de balans volledig te doen kloppen met de facturatie

facturen Farys met factuurdatum 2024:

verbruiks- periode	m³
jan	1687
feb	1462
mrt	1229
apr	1241
mei	1362
jun	1044
jul	1779
aug	1826
sep	1364
okt	1111
nov	676
dec	714
totaal	15495