


VERSTERKTE ZONE

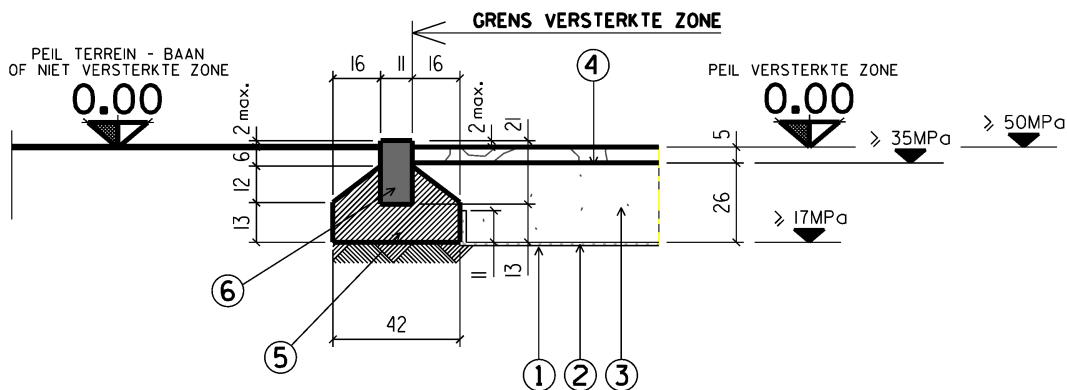

- ① AANGEDAMDE KOFFERBODEM - SAMENDRUKBAARHEIDSMODULUS MI $\geq 17\text{MPa}$
- ② LAAG NIET GEWEVEN GEOTEXTIEL - TREKSTERKTE $\geq 20\text{kN/m}$ - DICHTHEID $\geq 300\text{gr/m}^2$
- NAAR BOVEN OPGETROKKEN, OVERLAPPINGEN VAN 30cm
- ③ ONDERFUNDERING IN BETONPUIN MET CONTINUE KORRELVERDELING - TYPE II - MI $\geq 35\text{MPa}$
- ④ GRINDAFWERKING - KALKSTEENSLAG 7 /14 (of 6,3 /14)
INZAAIEN MET SPECIAAL SAMENGESTELD GRASZAAD, VERRIJKT MET RIETZWENKGRAS EN MICROKLAVER
- ⑤ STEUN IN MAGER BETON - STERKTEKLASSE C12/I5
- ⑥ BOORDSTEEN 100x20x10 cm IN GRIJS BETON - BOVENKANT NIET GESCHILDERD
- 1 BOORDSTEEN PER 3m - GRENZEND AAN NIET VERSTERKTE ZONE
- DOORLOPEND INDIEN GRENZEND AAN BEZAAIING

0.00 = PEIL AFGEWERKT TERREIN - MAAIVELD
= +8.50 T.A.W.

SCH 1/25

Dit document is eigendom van Elia Engineering NV.
Het is verboden het te kopiëren of aan derden
af te staan zonder voorafgaande toestemming.

