

## Controle van een opslagplaats van een vaste houder bestemd voor handelspropan, -butaan en mengsels in Vlaanderen

Keuringsrapport van een opslagplaats van een vaste houder bestemd voor handelspropan, -butaan en mengsels (> 3000 liter) gelegen in Vlaanderen

<b>Datum keuring:</b> 02/03/2026	<b>Inspecteur:</b> Dieter Coenen	<b>Mentor:</b> Erwin Guetens	<b>Installateur:</b> Victor Buyck Steel Construction nv
<b>Datum verslag:</b> 10/03/2026	<b>ID-label:</b> 08MC0994313	<b>Klantreferentie:</b> 08MC0994313	

Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Industrieweg	Naam	Victor Buyck Steel Construction nv
Huisnummer	44	Straatnaam	Industrieweg
Busnummer		Huisnummer	44
Postcode	9032	Busnummer	Wondelgem
Gemeente	Wondelgem	Postcode	9032
Land	België	Gemeente	Wondelgem
		Land	België
Opdrachtgever		Installateur	
Naam contactpersoon	- -	Naam	Victor Buyck Steel Construction nv
Telefoon	09/3762209	BTW nr.	BE 0437 365 179
Gsm nr. (SMS)	+32 9 376 22 09	Telefoonnummer	+32 9 376 22 09
		E-mail	Koert.verhelst@buyck.be

<b>Basis van de controle:</b>	Vlarem II afdeling 5.17.3.3 en KB 21/10/1968
<b>Type keuring:</b>	Periodiek onderzoek
<b>Plaatsing van de houder:</b>	Bovengronds



## DOCUMENTATIE/AUTORISATIE

Geldige Milieu- /  
omgevingsvergunning  
(Vlaanderen): OK

Referentienummer:

Bijzondere voorwaarden:

Keuringsverslag van de  
elektrische installatie (ter info:  
elektrische installatie verboden  
in de veiligheidszone): NVT

Referentienummer: -

Zoneringsplan: OK

Gebruikershandleiding van het  
samenstel (houder/uitrusting)  
in de taal van de gebruiker (NL  
en/of FR): OK

Bouwcontrole van de  
houder/uitrusting: OK

De letter "E" gevolgd door de datum van de beproeving en de ijkstempel van het erkend organisme: NVT



EG(EU)-verklaring van overeenstemming van het samenstel (houder/uitrusting) opgemaakt door de fabrikant: OK

Keuringsrapport van (her)ingebruikname: OK

Referentienummer:

Laatste periodiek keuringsrapport: OK

Referentienummer: -

### GEGEVENS VAN DE HOUDER TERUG TE VINDEN OP HET KENTEKEN

Naam of merk van de constructeur/fabrikant: Antonio Merloni

Tanknummer: 08MC0994313

Bouwjaar: 2008

Inhoudsvermogen: 2750 liter

Maximale dienstdruk: 17,5 bar

Beproevingdruk: 25,25 bar

### GEGEVENS VAN DE VEILIGHEIDSTOESTELLEN

Datum van laatste afstelling van de veiligheidsklep (max. 10 jaar): 01/03/2018



De veiligheidsklep is beschermd tegen verstopping en het binnendringen van regenwater: OK

Tenminste één kraan aanwezig die toelaat de houder af te sluiten van de gebruikstoestellen: OK




Alle openingen zijn voorzien van een terugslagklep: OK

Voorzien van een niet ontregelbaar en gemakkelijk bereikbaar peiltoestel: OK



## DE INSTALLATIE EN DE HOUDER

Visuele controle van de staat van de leidingen van de tank: OK

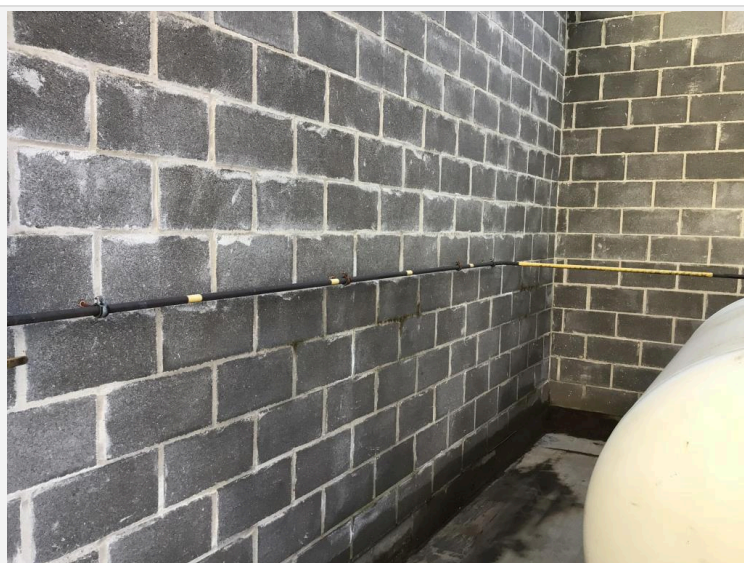

Visuele controle van de algemene staat van de bovengrondse houder:

OK



Controle van de bescherming tegen corrosie en warmtebronnen (schildering):

OK

Houder, steunen en metalen toebehoren zijn geaard:

OK



Vrije doorgang rond de tank (1m):

OK

Veiligheidsafstanden gerespecteerd:

OK

Lektest van de installatie bij bedrijfsdruk:

OK

## INSTALLATIE VAN DE LEIDING

Pijpleidingenattest volgens artikel 17.8 van het KB van 21/10/1968 (voor installaties in gebruik genomen voor 29/05/2002):

NVT

EG(EU)-verklaring van overeenstemming van de pijpleidingen (volgens PED):

OK

## AFSLUITING

**Pompen en houder(s) omringd door een stevige en onbrandbare afsluiting:** OK



**Toegangsverbod voor onbevoegden is op zichtbare wijze op de afsluiting vermeld:** OK



## BESCHERMING TEGEN BRAND

<b>Algemene situatie (afval, gedroogd gras, hout,...):</b>	OK
<b>Binnen de zone van de opslagplaats is de aanwezigheid van rioleringsputten of van aansluitingen met de rioleringen verboden tenzij ze uitgerust zijn met een luchtafsluiter waarvan de werking in alle omstandigheden verzekerd is.:</b>	OK
<b>Pictogram "rookverbod":</b>	OK
<b>Pictogram "open vuur":</b>	OK
<b>Waarschuwbord explosiegevaar (Ex):</b>	OK
<b>Afgedichte wachtbuis tussen tank/huis:</b>	NVT
<b>Brandblusser aanwezig?:</b>	OK

## INBREUKEN / OPMERKINGEN

## NOTA'S

N.v.t.

## BESLUIT

De opslagplaats voldoet aan de eisen van Vlarem II afdeling 5.17.3.3.16 en het KB van 21/10/1968. Een volgende periodieke controle dient te gebeuren tegen 2/03/2031.

- Gelieve rekening te houden met vermelde opmerkingen /nota's.
- De melding of vergunningsaanvraag waarvan sprake in artikel 5.17.3.1.1. § 2. dient nog voorgelegd te worden.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 3

Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Dieter Coenen

De product specialist Erwin Guetens



Dieter Coenen  
ACEG VZW - #460



ERK/MDH/107517

Nummer, de milieudeskundige erkend in de discipline  
houders voor gassen of gevaarlijke stoffen

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481



