


Bijlage R3 Lozing van afvalwater en koelwater

1. Beschrijf de afvalwaterstromen

Vanuit de inrichting worden volgende afvalwaterstromen geloosd:

- Huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater (Rodenhuizedok) met een IBA-installatie ervoor;
- Deel bedrijfsafvalwater (regeneraat van de demineralisatie, spuiwater van de stoomketel, afvalwater van het labo en de proefopstelling CCS en potentieel verontreinigd hemelwater) in oppervlaktewater (Rodenhuizedok);
- Koelwater (spui) in oppervlaktewater (Rodenhuizedok).

In onderstaande figuur wordt de waterbalans van de site Engie Knippegroen voor het jaar 2024 weergegeven.

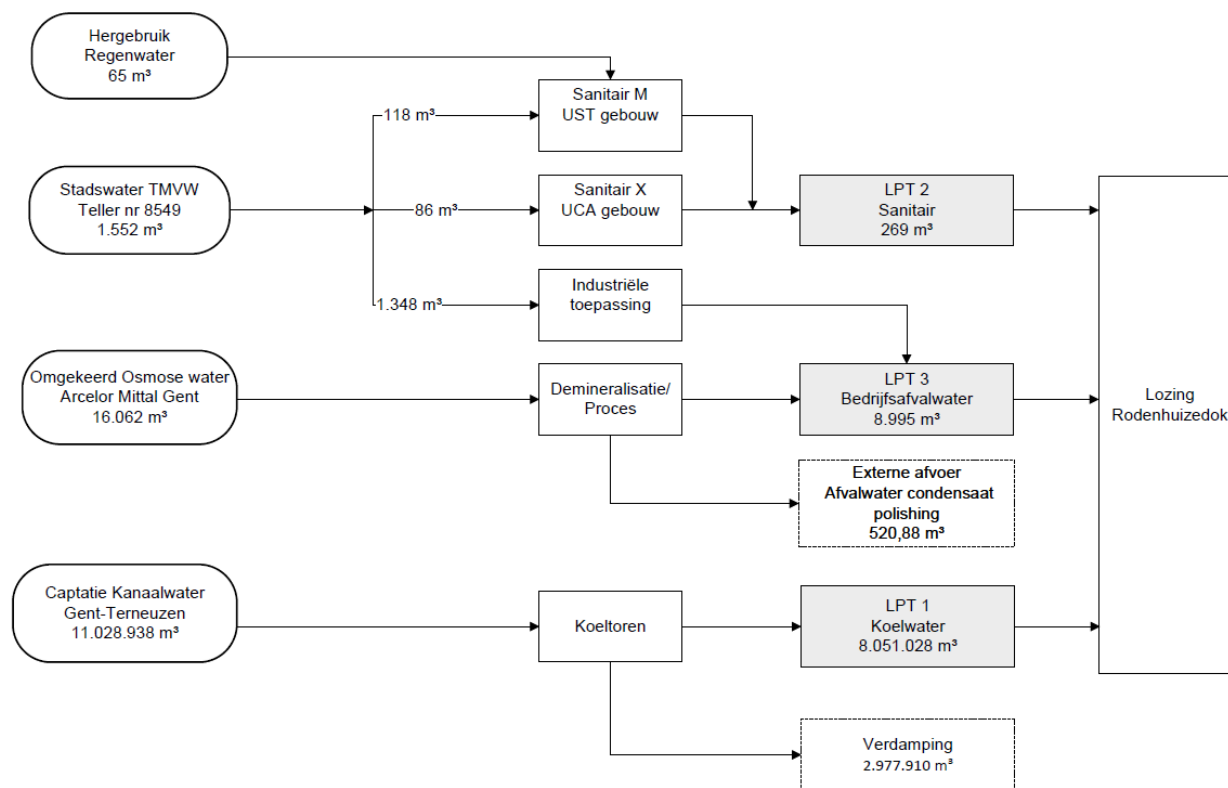

Zie ook MER-discipline oppervlakte- en afvalwater voor een gedetailleerde beschrijving:

- Hoofdstuk 8.2 Beschrijving van de bestaande en/of vergunde situatie;
- Hoofdstuk 8.4 Beschrijving geplande situatie.