

Addendum E7 Risico op zware ongevallen of rampen

Voeg de gegevens als bijlage E7 bij het formulier.

1 Beschrijf de risico's op zware ongevallen of rampen, met inbegrip van de brandveiligheid, ten gevolge van deze aanvraag.

Het projectgebied is gelegen in diverse consultatiezones van omliggende Seveso-inrichtingen, onderstaande kaart geeft deze weer. De leiding loopt van het terrein van RWZI Evergem Aquafin naar Kronos Europe. Het tracé wordt ondergronds aangelegd, enkel het waterhergebruiksinstallatie in het begin van het tracé op het terrein van RWZI Evergem wordt bovengronds aangelegd.



Figuur 1: projectlocatie t.o.v. seveso consultatiezones

Aanlegfase

Daarbij gaat het enerzijds om mogelijke werfongevallen en anderzijds om verkeersongevallen als gevolg van de gewijzigde verkeerssituatie.

Exploitatiefase

In de waterhergebruiksinstallatie zullen bijtende en schadelijke stoffen en stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu opgeslagen worden. Voor de persleiding worden geen effecten verwacht, gezien het om gezuiverd water gaat.

2 Geef de maatregelen die worden ingezet om de risico's op zware ongevallen of rampen te voorkomen of te beperken.

Aanlegfase


De aanleg werken zijn een combinatie van graafwerken en gestuurde boringen. De werken worden uitgevoerd door ervaren aannemers die beschikken over gekwalificeerd personeel.

De voorschriften van de veiligheidscoördinator zullen strikt opgevolgd worden, er wordt een werfleider en toezichter aangesteld om er dagelijks op toe te zien dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Er zal ingezet worden op duidelijke werfsignalisatie en een goede communicatie. Wanneer de werken stilliggen, tijdens avond- en nachturen, weekends en vakanties, worden er geen risico's op ongevallen of rampen verwacht. Er wordt geen impact verwacht op de nabije Seveso-inrichtingen ten gevolge van ongevallen op de werf.

Door het feit dat de leiding op plaatsen wordt aangelegd die niet onmiddellijk bereikbaar zijn voor mensen is de kans op verkeersongevallen minimaal.

Exploitatiefase

De gevaarlijke stoffen worden opgeslagen volgens de voorschriften uit het VLAREM en zijn steeds afgeschermd voor onbevoegden (zowel het terrein als het gebouw zal niet toegankelijk zijn voor onbevoegden). Conform bijlage 5.17.1 wordt hierbij steeds een veiligheidsafstand van minimaal 1 meter gerespecteerd tussen de verschillende gevaarlijke stoffen, wat ook is terug te vinden op plan 5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_C8 Waterhergebruiksinstallatie gelijkvloers_r1 of het uittreksel hieronder. Werknemers die met deze stoffen zullen werken krijgen de nodige opleiding en worden voorzien van gepaste PBM's.

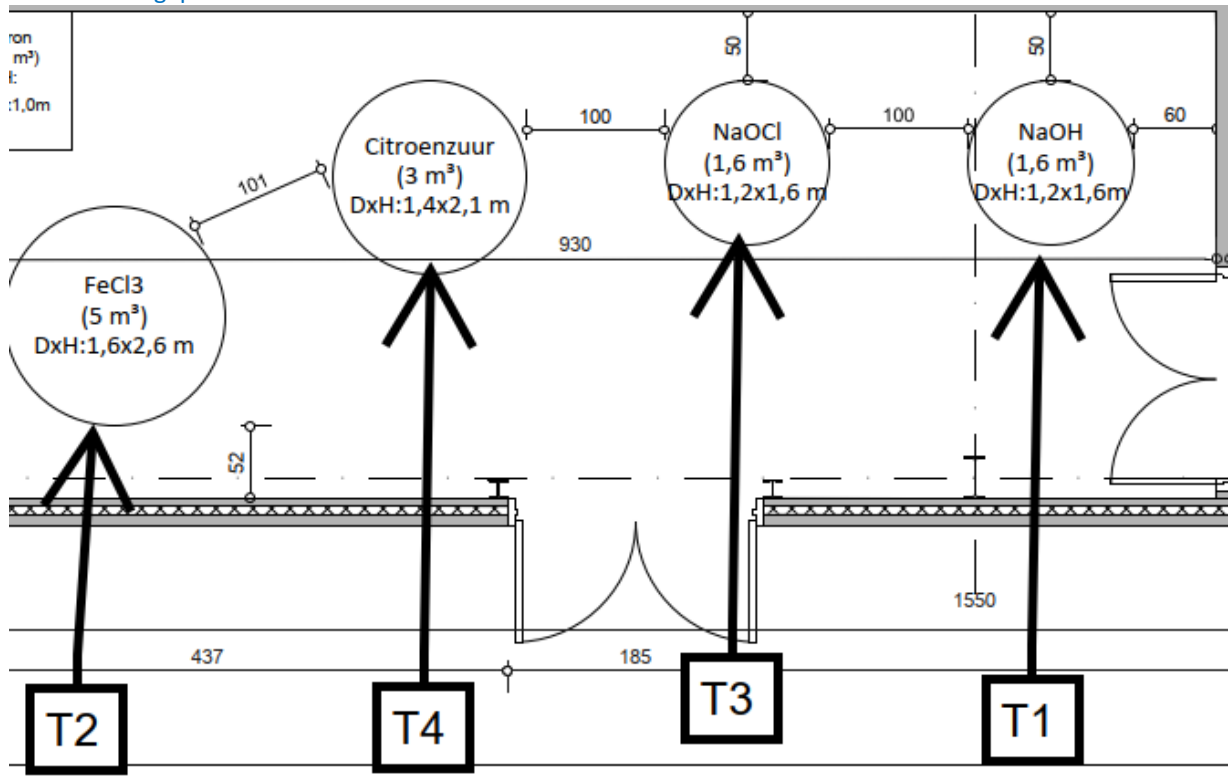

3 Wenst u een relevante veiligheidsstudie toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

☐ ja. Voeg die studie als bijlage E7bis bij het formulier.

☒ nee

4 Als er een advies van de brandweer is opgesteld naar aanleiding van de aanvraag, voegt u dat advies als bijlage E7ter bij het formulier.

5 Motiveer waarom het risico op zware ongevallen of rampen al dan niet aanzienlijk is.

Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage II van het m.e.r.-besluit van 24 oktober 2025 (project-m.e.r.-screening).

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.

Gelet op de beperkte risico's en de voorziene maatregelen wordt het risico op zware ongevallen of rampen niet als aanzienlijk beschouwd.